

**A sinalização de segurança contra incêndio e emergência** tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

#### **Recomendações na colocação de sinalização**

- Toda a sinalização referente às indicações de evacuação e localização de meios de intervenção, alarme e alerta, quando colocada nas vias de evacuação, deve estar na perpendicular ao sentido das fugas possíveis nessas vias.
- Nos locais de mudança de direção das vias referidas deve ser colocada sinalização adequada ao sentido da fuga a tomar, de forma inequívoca.
- A distância de colocação das placas nas vias de evacuação e nos locais de permanência deve variar entre 6 e 30 m.



#### **Sinalização de emergência**

- Sobre as portas: 2,0m a 3,0m do chão à base do sinal
- Vias de evacuação: 1,7m a 2,0m do chão à base do sinal

#### **Sinalização de equipamentos de combate a incêndios**

- Sinal do extintor e outros equipamentos: 2,0m a 2,2m do chão à base do sinal;
- Instruções de extintores: imediatamente acima da parte superior do extintor, a aproximadamente 1,5m do chão.
- Sinalização Quadro Elétrico: Imediatamente acima da parte superior do quadro elétrico ou Colocação no próprio quadro elétrico.

### Exemplos de Colocação de Sinalização

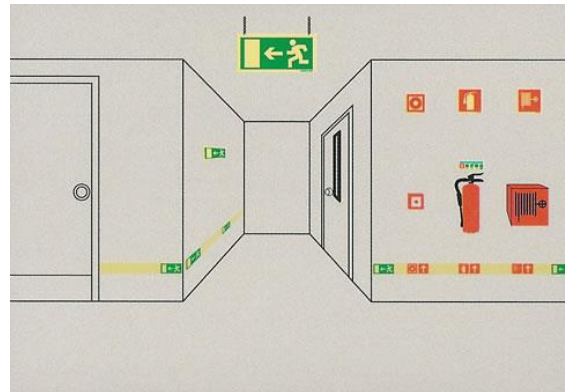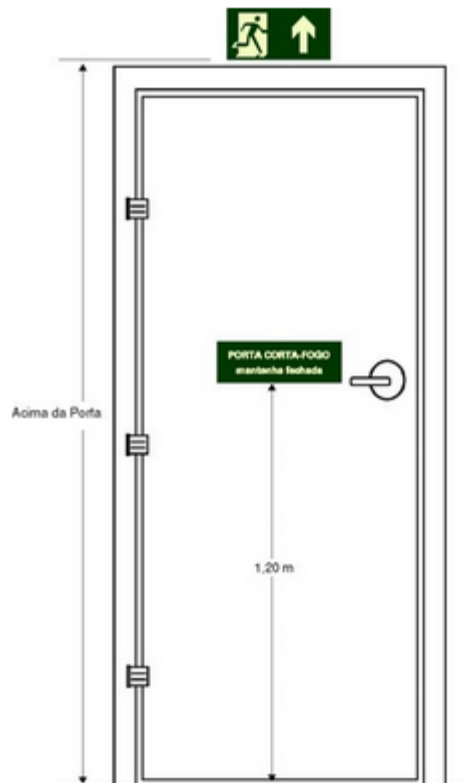

### Esquema representativo da localização dos pictogramas de segurança

